

dne **18. 3. 2021** od **10:30** do **15:00** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Nesuchyně (okres Rakovník)**

č. p. 11, 22, 34-42, 57, 58, 60, 65, 67, 73, 75, 77, 80, 81, 84, 86, 91, 100, 102, 103, 113, 129, 130, 144, 145,
146, 147, 177, 184, 190

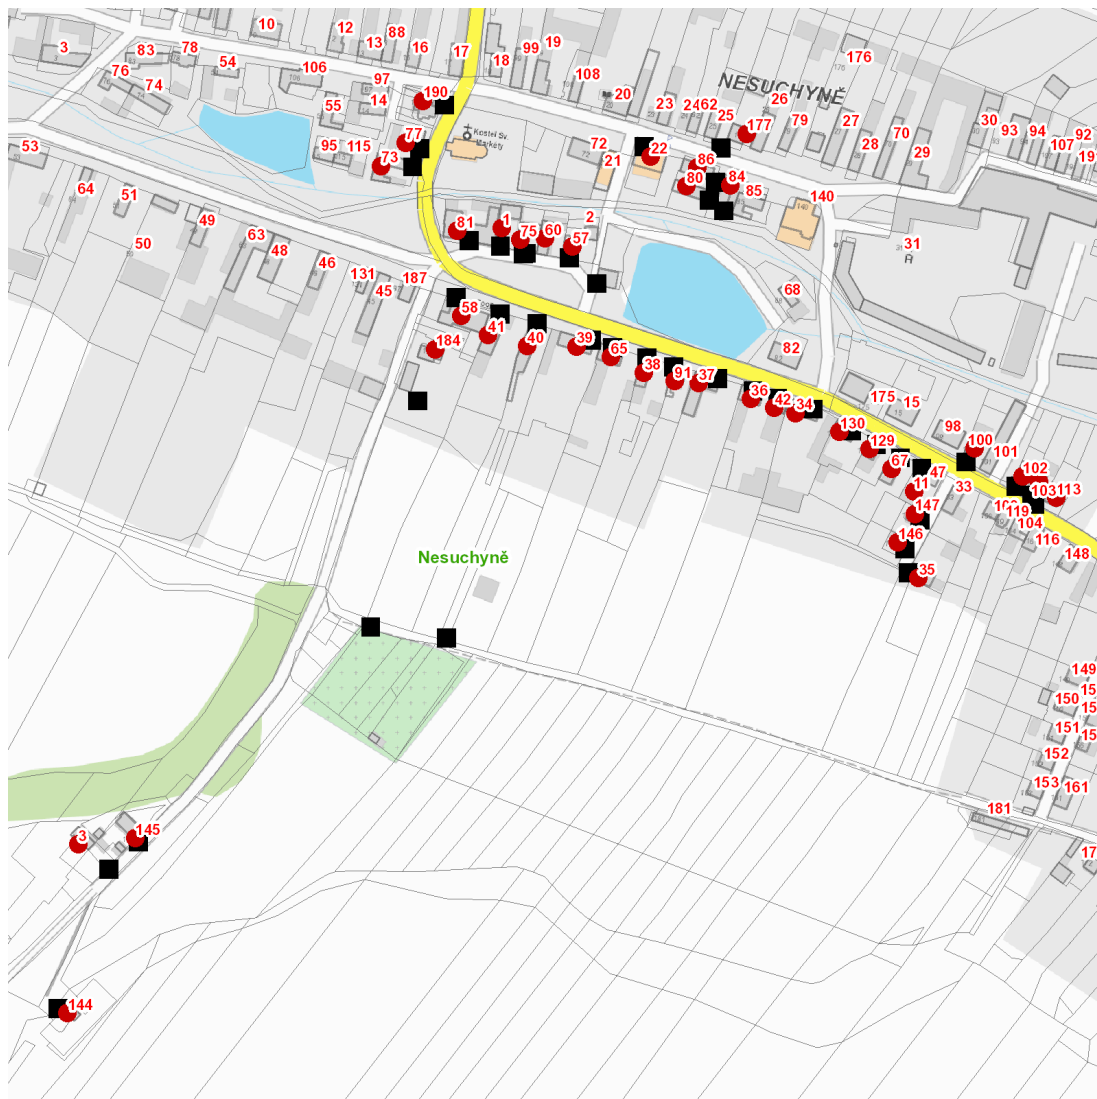
č. ev. 1, 3

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 18. 3. 2021 od 10:30 do 15:00 hodin**Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: d8tajy3 (Obec Nesuchyně)