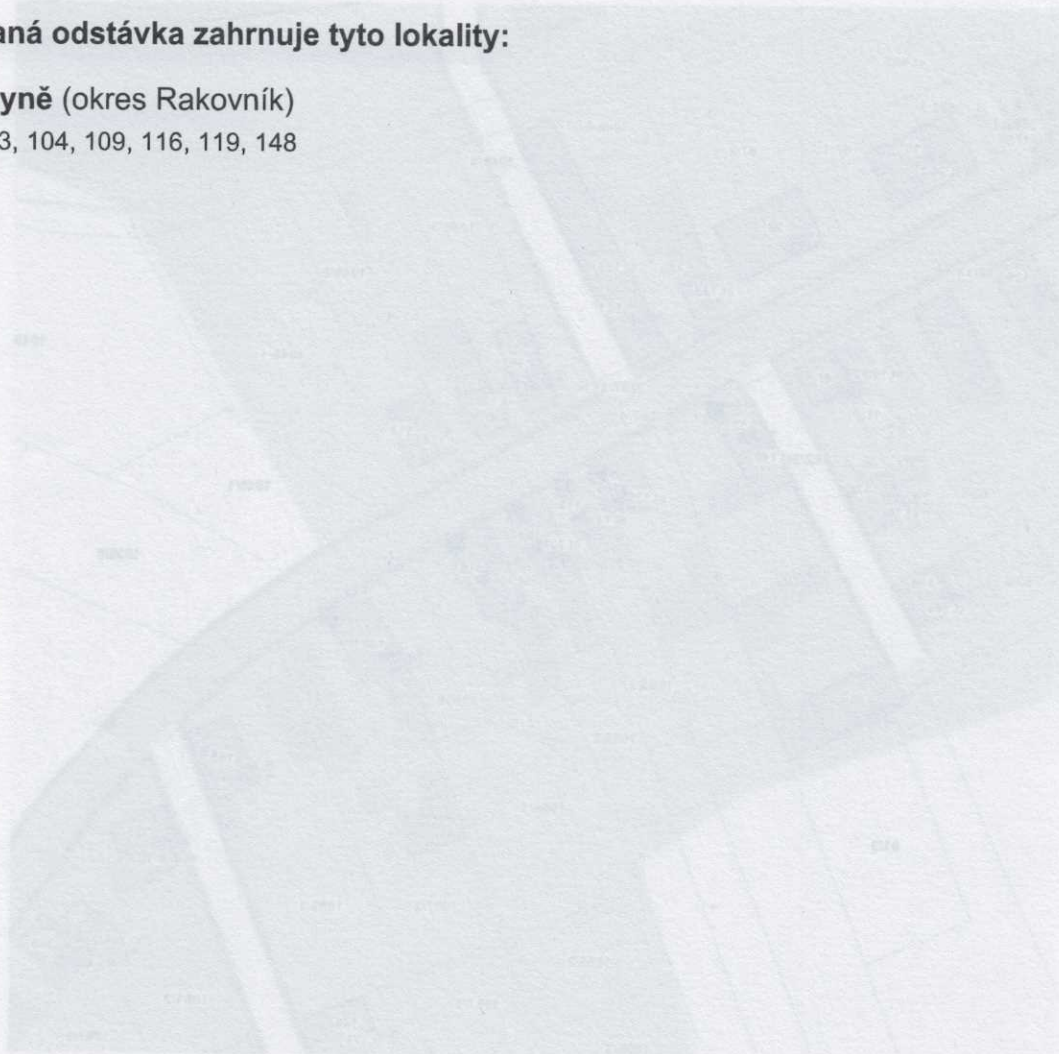


dne **13. 5. 2025** od **8:00** do **12:00** hodin

**Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:****Nesuchyně** (okres Rakovník)

č. p. 33, 104, 109, 116, 119, 148

**UPOZORNĚNÍ**

**Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím**, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušeni dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

**NEJDE VÁM ELEKTRINA...**

**TIP:** Registrujte se zdarma na [www.cezdistribuce.cz/sluzba](http://www.cezdistribuce.cz/sluzba) a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** ([www.bezstavy.cz](http://www.bezstavy.cz)).

dne **13. 5. 2025** od **8:00** do **12:00** hodin



### Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

#### VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

#### INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: d8tajy3 (Obec Nesuchyně)

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 22. 4. 2025.

Strana 2 z 2